**ELECTRO-TEST**V.Z.W.  
ASBL

Steenwagenstraat 48 - 1820 Melsbroek

Erkend controleorganisme / Organisme de contrôle agréé

Distributenetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution : *Electra*

Nr teller :

N° comp : *33225265*

Index :

**Verslag van onderzoek****Rapport de contrôle**N° : *18 / 0532 / 02*

Aard onderzoek :	AREI	86	87	88	95	97	270	271	276	ARAB	262	TT	TN	IT	Voorschr. stroomlev. Prescription du distributeur
Nature du contrôle :	RGIE	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	RGPT	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Tijdelijk : Temporaire :	<input type="radio"/>	Kermisinstallatie : Install. Foraine :	<input type="radio"/>	Indienststelling : Mise en service :	<input checked="" type="radio"/>	Uitbreiding : Extension :	<input type="radio"/>	Vernieuwing : Renouvellement :	<input type="radio"/>
-----------------------------	-----------------------	---	-----------------------	---	----------------------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------------------------	-----------------------

Plaats van het onderzoek : *Goffelstraat 46 95m Garandij Pap*  
Lieu du contrôle :Eigenaar :  
Propriétaire :  
Ik. / C.I. :  
Installateur :  
Adres :  
Adresse :  
BTW / TVA :Datum van het onderzoek : *28/07/02*  
Date du contrôle :  
Inspecteur : *Vermeir*Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☒ Appart. *1st verd. p* ☐

Spanning : Tension :	<i>230V</i>	Meter / bord verbinding : Liaison compteur-tableau :	<i>EXUB d.1.1.6</i>	Max. beveiliging : Prot. maximale :	<i>50mA</i>
-------------------------	-------------	---	---------------------	--	-------------

Aardelektrode : Electrode de terre :	<i>P12</i>	Isolatie : Isolement :	<i>3.23 Mohm</i>	Aantal verdeelborden : Nombre de tableaux :	<i>1</i>
---	------------	---------------------------	------------------	--	----------

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels		Beschermden kringen - Circuits protégés : <i>12</i>	AREI / RGIE	
In (A)	Δ In (mA)		270	276
<i>10</i>	<i>30</i>	<i>Algemeen Ringer A2L</i>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
<i>10</i>	<i>30</i>	<i>Ringer C2L</i>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Opmerkingen / Remarques : (zie keerzijde / voir verso)

*geen*

*S*

**Besluit / Conclusion**

De installatie is — ~~niet~~ — conform met het AREI en mag — ~~niet~~ — tijdelijk — in dienst gesteld worden.  
L'installation est — n'est pas — conforme au RGIE et peut — ne peut pas — temporairement — être mise en service.  
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.  
Het eendraderschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend.  
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.  
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Het controlebezoek voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : *28/08/2002*  
La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

voor de technisch directeur, de inspecteur :  
pour le directeur technique, le contrôleur :

NOTA ONDERNEMINGEN: Krachtens art. 838 1b v/h APAB moet dit document ter kennis worden gebracht van het korntje voor Veiligheid. Gezondheid en Verfaaling der Werkplaatsen, tijdens de eerstvolgende vergadering.  
NOTA HUURDEERS: EIGENAARS: Krachtens art. 838 1b v/h APAB moet dit document ter kennis worden gebracht van het korntje voor Veiligheid. Gezondheid en Verfaaling der Werkplaatsen, tijdens de eerstvolgende vergadering.  
3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken, direktelekt. energie in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan de aanwezigheid van elektriciteit.

NOTE AUX ENTREPRISES: Conformément à l'art. 838 1b v/h APAB, ce document doit être porté à la connaissance du Comité pour la Sécurité, la Santé et l'Environnement des lieux de travail.  
NOTE AUX LOCATAIRES ET PROPRIÉTAIRES: Conformément à l'art. 838 1b v/h APAB, ce document doit être porté à la connaissance du Comité pour la Sécurité, la Santé et l'Environnement des lieux de travail.  
3) de porter à la connaissance du Ministère des Affaires Économiques, direction "Énergie électrique", tout accident survenu aux personnes, à imputer directement ou indirectement à la présence d'électricité.

VERLICHTING  
living voor  
living achter  
bureau  
keuken


VERLICHTING  
berging  
slaapkamer  
terras  
hal

STOPCONTACTEN  
keuken

STOPCONTACT  
microgolfoven

STOPCONTACTEN  
living  
bureau

STOPCONTACTEN  
slaapkamer  
terras

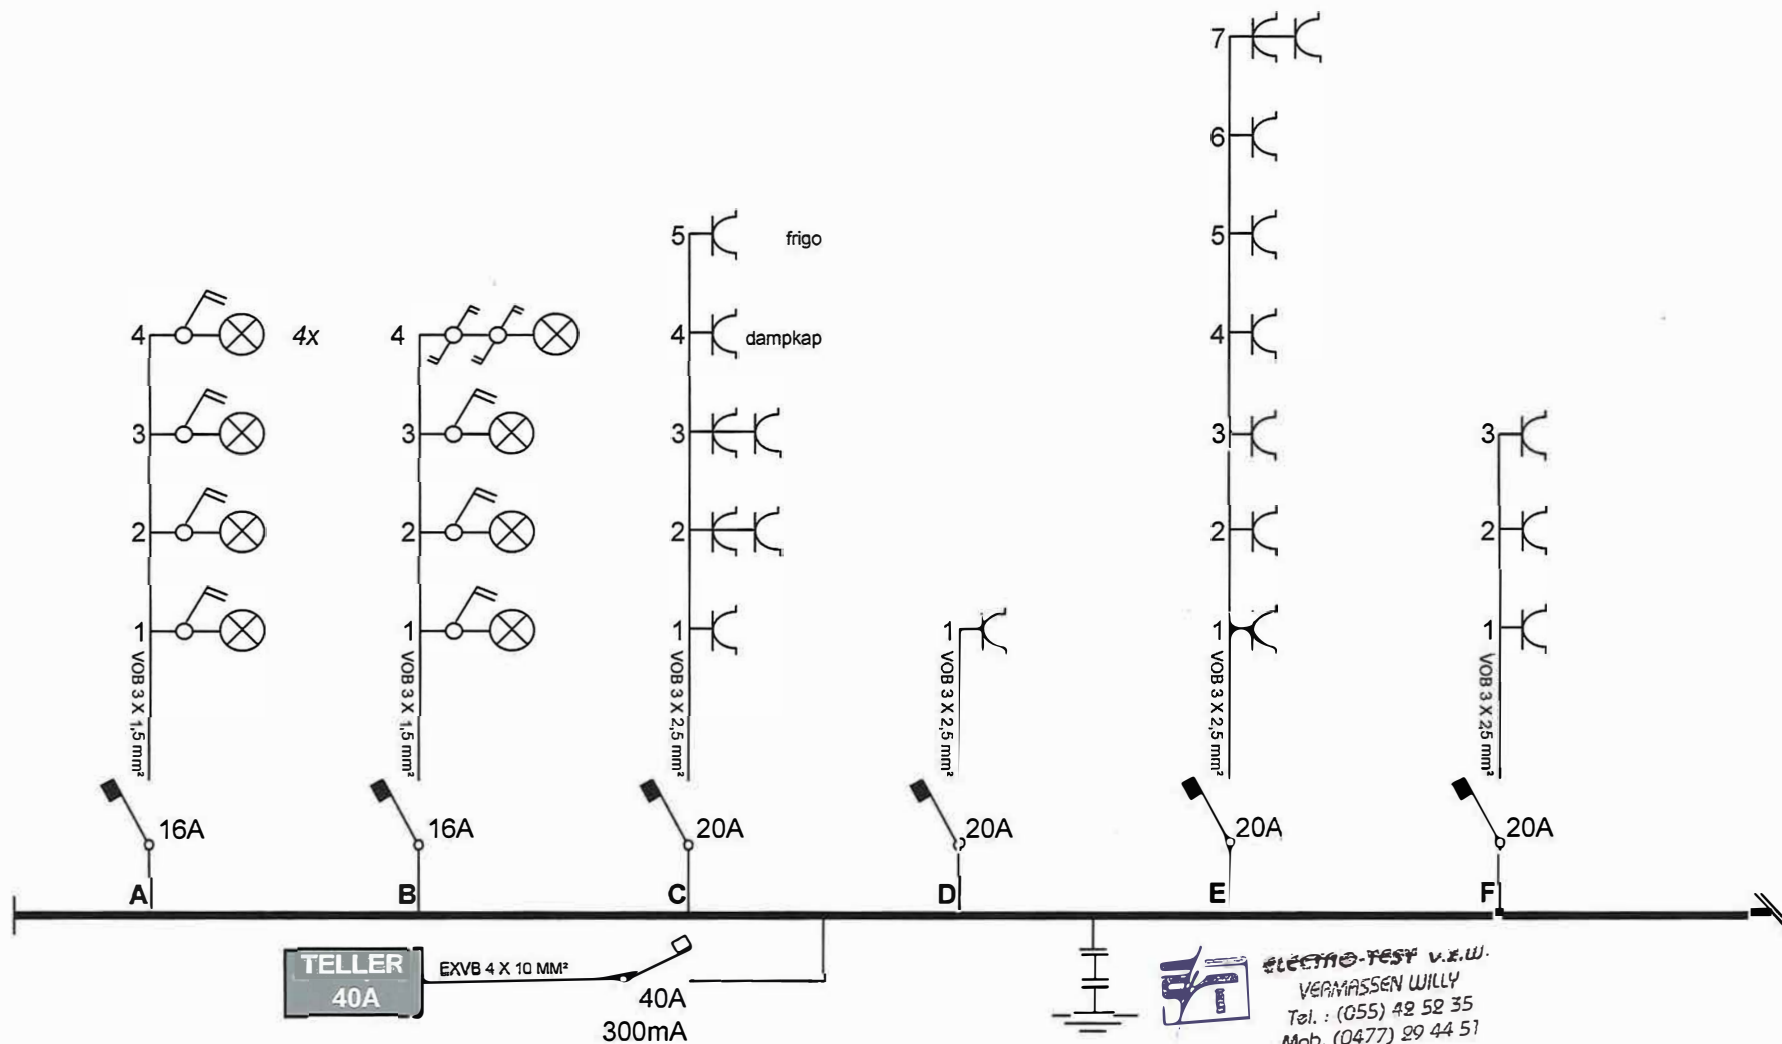

ELECTRISCH SCHEMA  
2 X 220 V  
pagina 1 / 2

EERSTE VERDIEP

WERF: Appartementen  
Gaffelstraat 76  
9500 GERAARDSBERGEN

ELECTRO-TEST v.z.w.  
VERMASSSEN WILLY  
Tel. : (055) 42 52 35  
Mob. (0477) 29 44 51

VERLICHTING  
badkamer


STOPCONTACTEN  
badkamer

STOPCONTACT  
wasautomaat

STOPCONTACT  
droogkast

STOPCONTACT  
vaatwas

STOPCONTACT  
c.v.

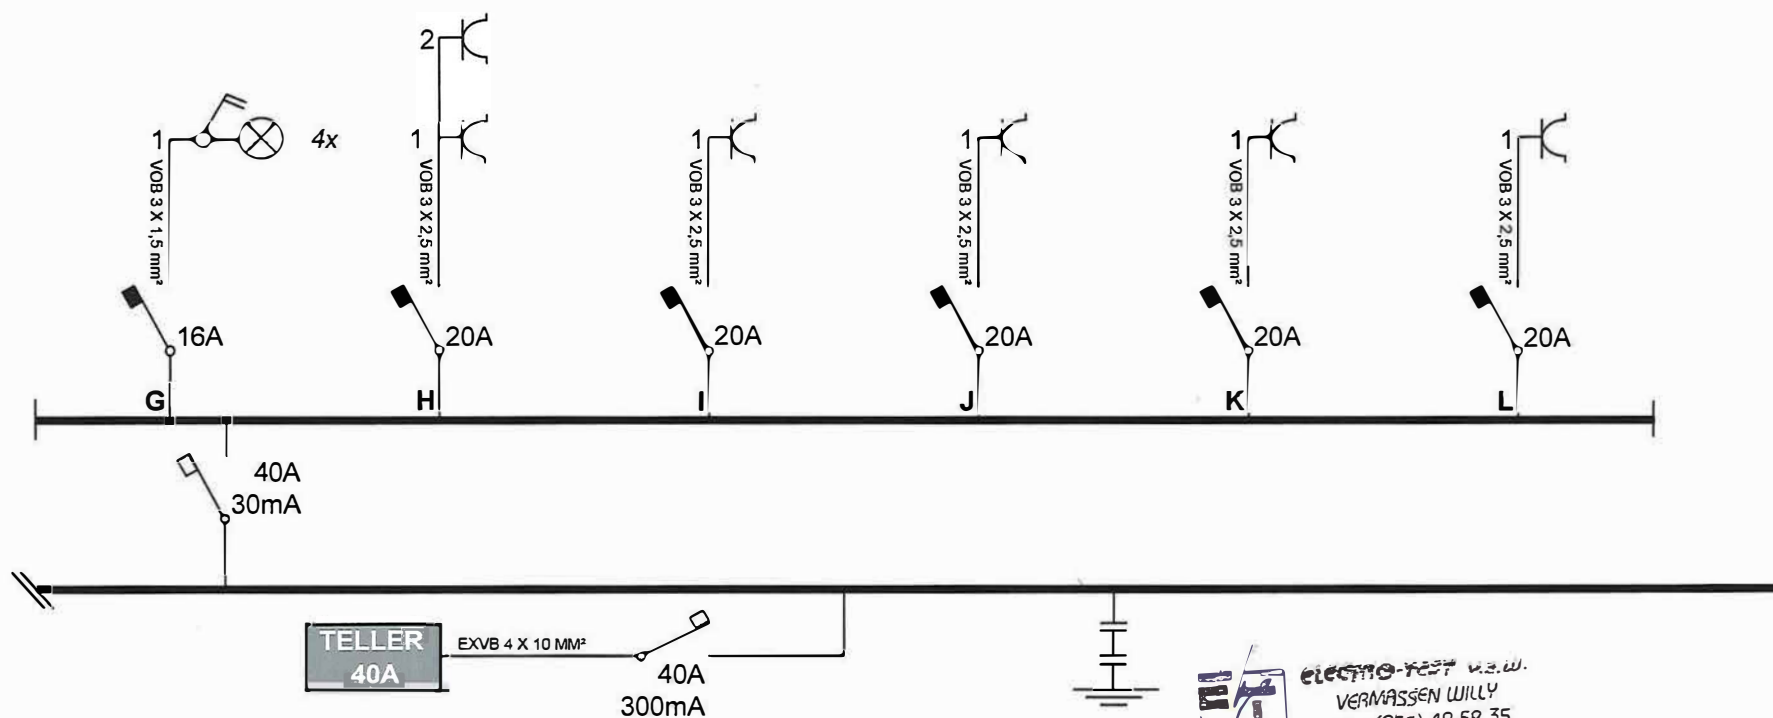


electro-test v.z.w.  
VERMASEN WILLY  
Tel. : (055) 48 58 35  
Mob. (0477) 29 44 51

ELECTRISCH SCHEMA  
2 X 220 V  
pagina 2 / 2

EERSTE VERDIEP

WERF: Appartementen  
Gaffelstraat 76  
9500 GERAARDSBERGEN



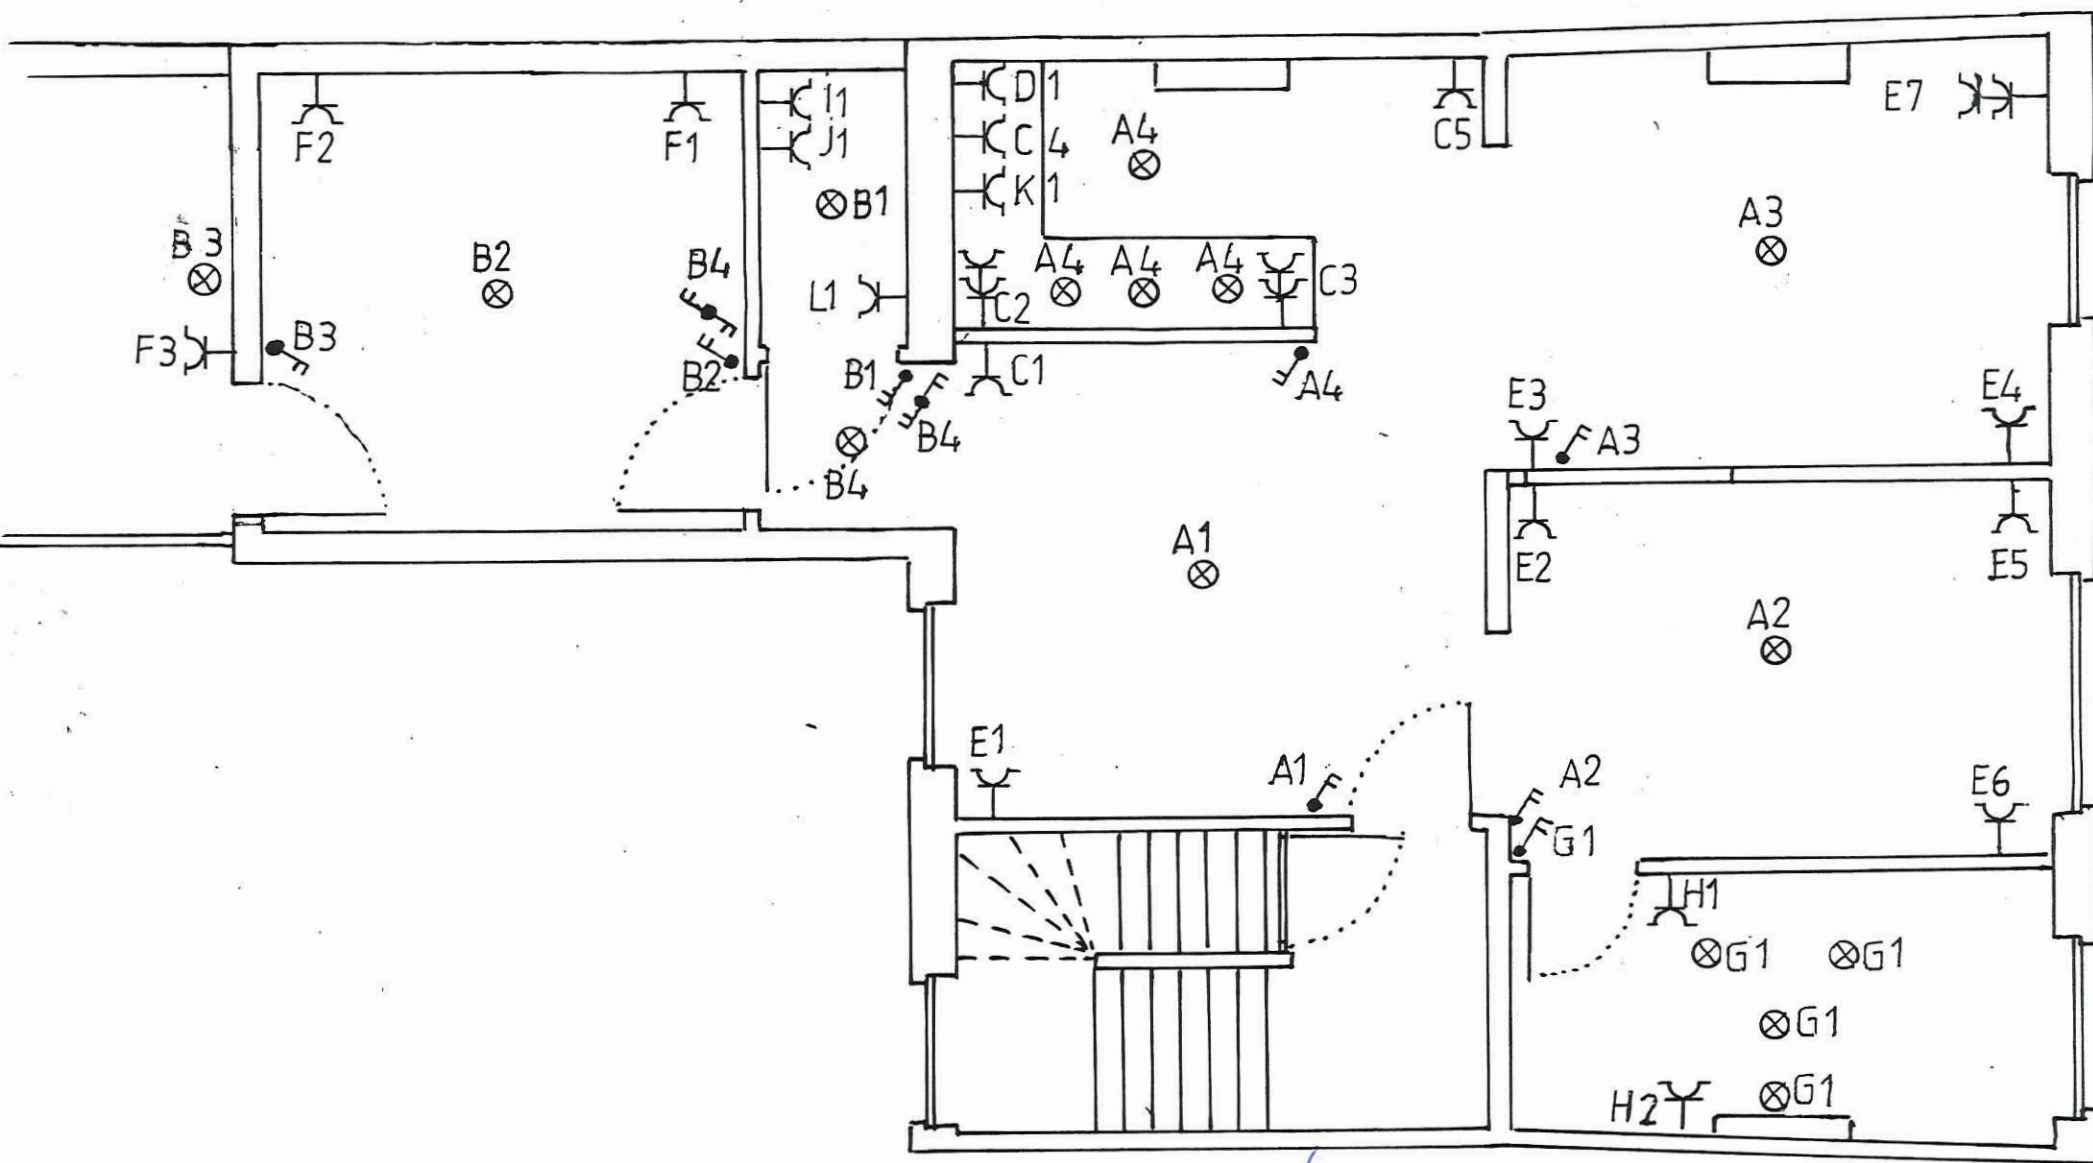

**ELECTRO-TEST v.z.w.**  
 VERMASEN WILLY  
 Tel. : (055) 42 52 35  
 Mob. (0477) 29 44 51

verdiep 1