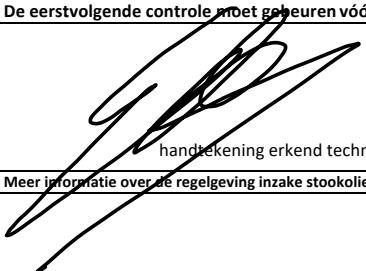


[illegible]

lekdetectiesysteem (bijlage 5.17.3, van titel II van het Vlare)	permanent: ☐ ok ☐ niet ok ☒ n.v.t.	op basis van:		controle werking		
		☐ fluïdum ☐ onderdruk ☐ overdruk ☐ peilbuis + sensor/detector ☐ andere:	☐ ok ☐ ok ☐ ok ☐ ok ☐ ok	☐ niet ok ☐ niet ok ☐ niet ok ☐ niet ok ☐ niet ok		
akoestisch of visueel alarmsignaal						
dichtheidsbeproeving	☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd		☐ ultrasoon, boven het vloeistofniveau: dBuV ☐ onder het vloeistofniveau: dBuV ☐ overdruk, drukverlies: mbar/h ☒ onderdruk, drukverlies: mbar/h ☐ andere methode: ☐ opmerkingen:		<i>Bevestig in deze ruimte minstens de afdruk van de meting van het elektronisch meettoestel of voeg deze toe als bijlage bij het attest/certificaat. De meetwaarden moeten eveneens schriftelijk worden ingevuld.</i>	
kathodische bescherming:		☐ aanwezig ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t.		opmerkingen:		
peilmeting			aanwezig	niet aanwezig	controle werking	
					ok	niet ok
	peilstok		☐	☒	☐	☐
	mechanisch		☐	☒	☐	☐
	pneumatisch		☐	☒	☐	☐
	hydrostatisch		☐	☒	☐	☐
	ultrasoon		☐	☒	☐	☐
andere:		☐	☐	☐	☐	
controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)						
corrosiviteit van de bodem – bodemonderzoek:		☐ n.v.t. ☐ vorige onderzoek uitgevoerd op/...../....., rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee ☐ uitgevoerd op/...../....., rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee				
kathodische bescherming**:		☐ aanwezig, controle: ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet aanwezig opmerkingen: ☐ n.v.t.				
onderzoek van de staat van de binnenwand:		☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd				
		inwendige inspectie: ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte: mm opmerkingen:				
onderzoek van de staat van de buitenwand:		☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok				
opmerkingen:						
**De controle met betrekking tot corrosie en kathodische bescherming dient te gebeuren in samenwerking met een milieudeskundige erkend in de discipline bodemcorrosie.						
andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden						
EINDBEOORDELING						
☐ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.					
☒ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.		De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen: Er is veel corrosie aanwezig op verschillende componenten. Hierdoor dienen er verschillende leidingen en andere componenten vervangen te worden. Er is geen zichtbare verontreiniging waarneembaar. (geen volledige visualisatie mogelijk)			
☐ rood***	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of laten vullen.					
*** Binnen de 14 dagen nadat een rode merkploaf of dop wordt aangebracht, dient de erkende technicus verplicht hiervan melding te maken aan de lokale toezichthouder van de gemeente en de lokale watermaatschappij.						
WAARSCHUWING Niet-ingedeelde inrichting: indien zich een verontreiniging voordoet of lekkage vastgesteld of vermoed wordt, dienen onverwijld alle maatregelen genomen om de schade en verstoring van het milieu te beperken. Indien verdere verontreiniging van bodem en grondwater niet onmiddellijk tegengehouden kan worden, wordt de opslaginstallatie buiten gebruik gesteld en wordt de houder geëligd. In dit laatste geval wordt de toezichthouder onmiddellijk verwittigd. Behalve in het geval van een ernstige verontreiniging en wanneer de voortschrijding ervan de saneringskosten sterk opdrijft, mag het buiten gebruik nemen van de installatie enkele dagen uitgesteld worden in de periode tussen 1 november en 31 maart om de exploitant en de gebruikers de mogelijkheid te geven om te voorzien in een alternatieve verwarmingsbron. Ingedeelde inrichting: indien lekken worden vastgesteld treft de exploitant de nodige maatregelen om explosiegevaar te voorkomen en om verdere bodem- en grondwaterverontreiniging zoveel mogelijk te beperken. Vloeistofflekken die aanleiding hebben gegeven tot bodemverontreiniging of tot verspreiding in de openbare riolering, in de oppervlaktewateren, in de grondwaters of op naburige eigendommen dienen onmiddellijk door de exploitant aangegeven te worden aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, aan de gouverneur van de provincie en aan de burgemeester.						
De eerstvolgende controle moet gebeuren vóór: 05/11/2026 ☐ n.v.t.						
 handtekening erkend technicus			voor kennisname			
			handtekening klant			
Meer informatie over de regelgeving inzake stookolietanks vindt u op http://www.lne.be/themas/vergunningen/praktisch/faq/stookolietanks/ .						